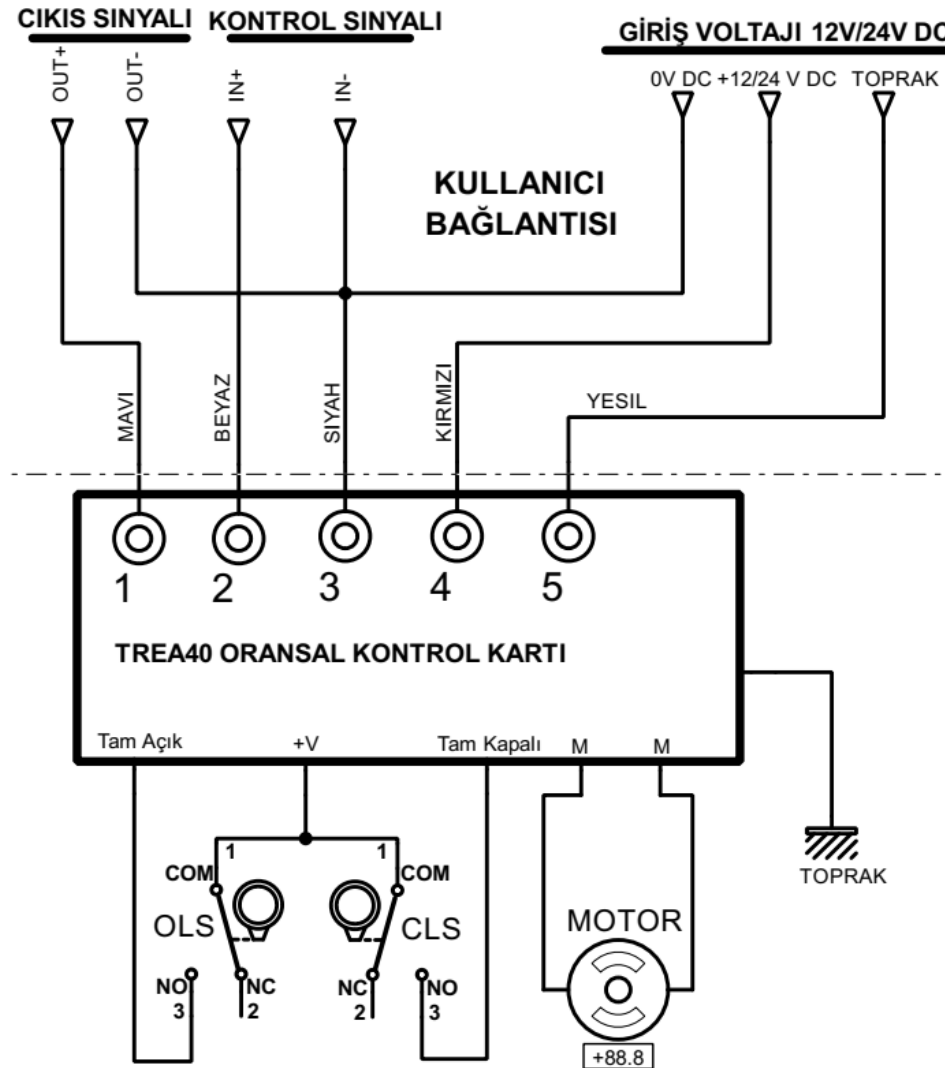


TREA40 12- 24V DC ORANSAL KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR BAĞLANTI ŞEMASI

[illegible]

UYARILAR

Çapraz beslemeyi önlemek için her aktüatör kendi anahtar ve röle kontaklarından bağlanmalıdır.
Besleme gerilimi, kontrol sinyali ve çıkış sinyalinin GND hattı ortaktır.

TREA 0040	BELGE NO:
	HAZIRLAYAN DEP: AR-GE
12V DC 24V DC	TARİH: 10.10.2023

SMS Sanayi Malzemeleri Satışı ve Üretim A.Ş